

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul: **Serviciu public de alimentare cu apă, serviciu public de canalizare**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

Serviciu public de alimentare cu apă, serviciu public de canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019. Conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (în continuare- Regulament), aprobat prin Hotărârea nr. 319 din 13.06.2025 a Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare- Agenție) și Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.281/2024.

SPECIFICAȚIA DE VOLUME ȘI PREȚ

Nr.	Denumirea serviciului	Cod CPV	Cantitatea (unitatea de măsură) *	Mărimea tarifelor, lei fără TVA**	Mărimea tarifelor, lei cu TVA**	Suma în lei, fără TVA**	Suma în lei, cu TVA**
1.	Serviciul public de alimentare cu apă	65100 000-4	11 850,00 (m ³)	50,28	60,34	595 818,00	715 029,00
2.	Serviciul public de canalizare	90410 000-4	11 850,00 (m ³)	31,32	37,58	371 142,00	445 323,00
	TOTAL					966 960,00	1 160 352,00

*Notă: Volumele sunt orientative, vor fi determinate faptic și facturate conform datelor echipamentelor de măsurare instalate la locurile de consum ale Consumatorului în conformitate cu legislația în vigoare.

**Notă: Mărimea tarifelor și suma este orientativă de referință, reprezentând valorile în vigoare existente la momentul semnării Acordului, privind prețurile reglementate aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru aplicare de către operatorul de serviciul public de alimentare cu apă/ serviciul public de canalizare și care vor fi ajustate corespunzător în mod automat și implicit prin facturarea consumului de cu apă/ de canalizare de către operator fără necesitatea semnării de către părți a unui alt act suplimentar în caz de aprobare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a unei alte hotărâri privind prețurile reglementate de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă/ serviciului public de canalizare de către operator pentru perioadele corespunzătoare.

Nr. d/o	Denumirea obiectului/ Instituție	Locul amplasării	Cantitatea m ³ alimentare cu apă/canalizare
1	Grădinița nr. 1	Str. Alexandru cel Bun, 50	1600/1600
2	Grădinița nr. 3	Str. M. Sadoveanu, 1	1600/1600
3	Grădinița nr. 4	Str. M. Varlaam, 1	2600/ 2600

4	Grădinița nr. 6	Str. V. Micle, 6	1600 / 1600
5	Grădinița nr. 7	Str. V. Moraru, 1	1800 / 1800
6	C.P. Brândușa	Str. Șl. Mereșenilor, 2	700 / 700
7	Stadion	Str. M. Varlaam,	600 / 600
8	Aparat primăria	Str. M. Hîncu, 132	1000 / 1000
9	Serviciu Cămin de adăpost pentru câini fără stăpân	extravilan	350/350

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor. **livrarea este pusă în sarcina operatorului economic**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate - **conform anunțului de participare.**

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu – **Hotărârea ANRE nr. 457 din 29.07.2025 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”** Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate - **nu se aplica**

5. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc.. – **conform anexele nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11**

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea - **nu se aplică.**

8. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

- apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);

- ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere și igienico-sanitare și care sînt deversate în sistemul de canalizare;

- branșament de apă – conductă de apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție a apei și instalația internă de apă. Branșamentul de apă deservește un singur consumator. În cazuri temeinic justificate și atunci cînd condițiile tehnice nu permit altă soluție, se poate admite alimentarea cu apă a mai multor consumatori de la același branșament de apă. Cheltuielile pentru execuția branșamentului de apă se suportă de către consumator. Execuția branșamentului se asigură fie de către operator, fie de către consumator;

- branșare/racordare – realizare de către operatorul rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare a unei conectări permanente a instalației interne de apă și/sau de canalizare a consumatorului la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

- cămin de vizitare – construcție subterană realizată pentru protejarea și accesul la robinetele de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.;

- operator regional – operator organizat ca societate comercială, cu capital social deținut integral de una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu

apă și de canalizare;

- punct de delimitare – loc în care instalația internă de apă și/sau de canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcție de dreptul de proprietate.
- rețea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare și conducte, cămine și construcții-anexă, care asigură preluarea, evacuarea și transportul apei uzate de la 2 sau de la mai mulți consumatori. Nu constituie rețele publice bransamentele de apă, racordurile de canalizare, rețelele de apă și de canalizare aflate după punctul de delimitare, rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, rețelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituții publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinație, rețelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;
- rețea publică de distribuție a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din rețeaua de conducte, armaturi și din construcții-anexă, care asigură distribuția apei către doi sau mai mulți consumatori;
- rețea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din rețeaua de conducte magistrale, armaturi și din construcții-anexă, cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție, care asigură transportul apei;
- serviciu auxiliar – serviciu adițional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate;
- serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităților necesare pentru captarea apei brute din surse de suprafață sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile și/sau tehnologice, înmagazinarea apei, distribuția apei potabile și/sau tehnologice;
- serviciu public de canalizare – totalitate a activităților necesare pentru colectarea, transportarea și evacuarea apelor uzate de la consumatori la stațiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;
- sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele publice de transport al apei, rețele publice de distribuție a apei;
- sistem public de canalizare – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. (la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare)

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. (la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare)

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești

Data 20.01.2026.

Notă: *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

Specificul locurilor de consum

Numărul locului de consum	Adresa locului de consum	Documentul ce atestă dreptul de proprietate, locațiune sau alt act legitim, cu indicarea numărului și data eliberării	Tipul serviciului public furnizat/prestat	Parametrii tehnici în punctul de delimitare, valabili la data semnării Contractului
1.	mun.Hîncești, str.Alexandru cel Bun, 50, nr.cadastral 5301206.152.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.1)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-3,33 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0007 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm
2.	mun.Hîncești, str.Mihail Sadoveanu,1, nr.cadastral 5301206.622.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.3)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2013	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-5,5 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,001 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm
3.	mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam,1, nr.cadastral 5301205.601.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.4)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 8,21 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0016 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 150 mm
4.	mun.Hîncești, str-la Veronica Micle, 6, nr.cadastral 5301204.439.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.6)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-3,33 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0007 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 110 mm
5.	mun.Hîncești, str.Comisarul Mihai Moraru, 7, nr.cadastral 5301208.517.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.7)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2013	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 8,21 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0016 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm
6.	mun.Hîncești, str.Șleahul Mereșenilor, 8, nr.cadastral 5301205.802.01 (clădire publică și administrativă/Centrul de plasament „Brădușa”)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2013	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 8,21 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0016 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm
7.	mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam, nr.cadastrale 5301205.1000.03- tribuna;	Extras din decizia Consiliului mun.Hîncești, Județul Lăpușna nr.07 din 15.11.2002; Proces-verbal de recepție finală nr.07 din 03.02.2015	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 8,21 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0016 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm

	5301205.1000.05- vestiar (construcții/stadion municipal)			debitul de apă- 3,33 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0007 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 110 mm
8.	mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu, 132, nr.cadastral 5301206.080.01 (clădire publică și administrativă/sediul Primăriei mun.Hîncești)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2013	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 5,5 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,001 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm
9.	mun.Hîncești, extravilan, nr.cadastral 5301407252 (cămin adăpost pentru câini fără stăpîn)	Decizia nr.02/01 din 15.02.2014	serviciul public de alimentare cu apă	debitul de apă- 2,2 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea branșamentului – 0,0004 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s;

Operator:
Societatea pe Acțiuni„Operator Regional Apă-Canal Hîncești”

Consumator :
Primăria mun.Hîncești

Director general

Meșină Nicolae

Primar

Alexandru Botnari

Anexa nr. _____
la Contractul de furnizare/prestare a serviciului public d alimentare cu apă și/sau de canalizare
nr. _____ din _____

Specificul locurilor de consum

Numărul locului de consum	Adresa locului de consum	Documentul ce atestă dreptul de proprietate, locațiune sau alt act legitim, cu indicarea numărului și data eliberării	Tipul serviciului public furnizat/prestat	Parametrii tehnici în punctul de delimitare, valabili la data semnării Contractului	Perioada de acțiune a Contractului
1.	mun.Hîncești, str.Alexandru cel Bun, 50, nr.cadastral 5301206.152.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.1)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-3,33 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea brașamentului – 0,0007 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm	01.01.2026-31.12.2026 și/sau nedeterminată
2.	mun.Hîncești, str.Mihail Sadoveanu,1, nr.cadastral 5301206.622.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.3)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2013	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-5,5 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea brașamentului – 0,001 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 160 mm	01.01.2026-31.12.2026 și/sau nedeterminată
3.	mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam,1, nr.cadastral 5301205.601.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.4)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă- 8,21 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea brașamentului – 0,0016 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 150 mm	01.01.2026-31.12.2026 și/sau nedeterminată
4.	mun.Hîncești, str-la Veronica Micle, 6, nr.cadastral 5301204.439.01 (clădire publică și administrativă/Grădinița nr.6)	Hotărîrea nr.2e-27/13 din 18.03.2014	serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	debitul de apă-3,33 m ³ /h; presiunea în punctul de delimitare –10÷60 m.col.H ₂ O; secțiunea brașamentului – 0,0007 m ² ; viteza mișcării apei -1,5÷ 3 m/s; diametrul racordului de canalizare – 110 mm	01.01.2026-31.12.2026 și/sau nedeterminată

Operator:
Societatea pe Acțiuni,,Operator Regional Apă-Canal Hîncești”

Consumator :

Director general

Meşină Nicolae

Administrator



Anexa nr.2
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9322 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9318 din 24.11.2010**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Grădinița Nr.1, mun.Hîncești, str.Alexandru cel Bun, 50, Nr.cadastral:5301206.152; Nr.L.C. 2733
Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - PE100 PN10; diametrul - Ø75 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø25 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 3,33 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0007 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9322 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø25	bronz	1 buc
1.6	Racord țevă	Ø32 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø32	Pe100 PN10	24 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø75X32	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	5 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3 cotn arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică	Ø160	PVC SN4 n	tronson

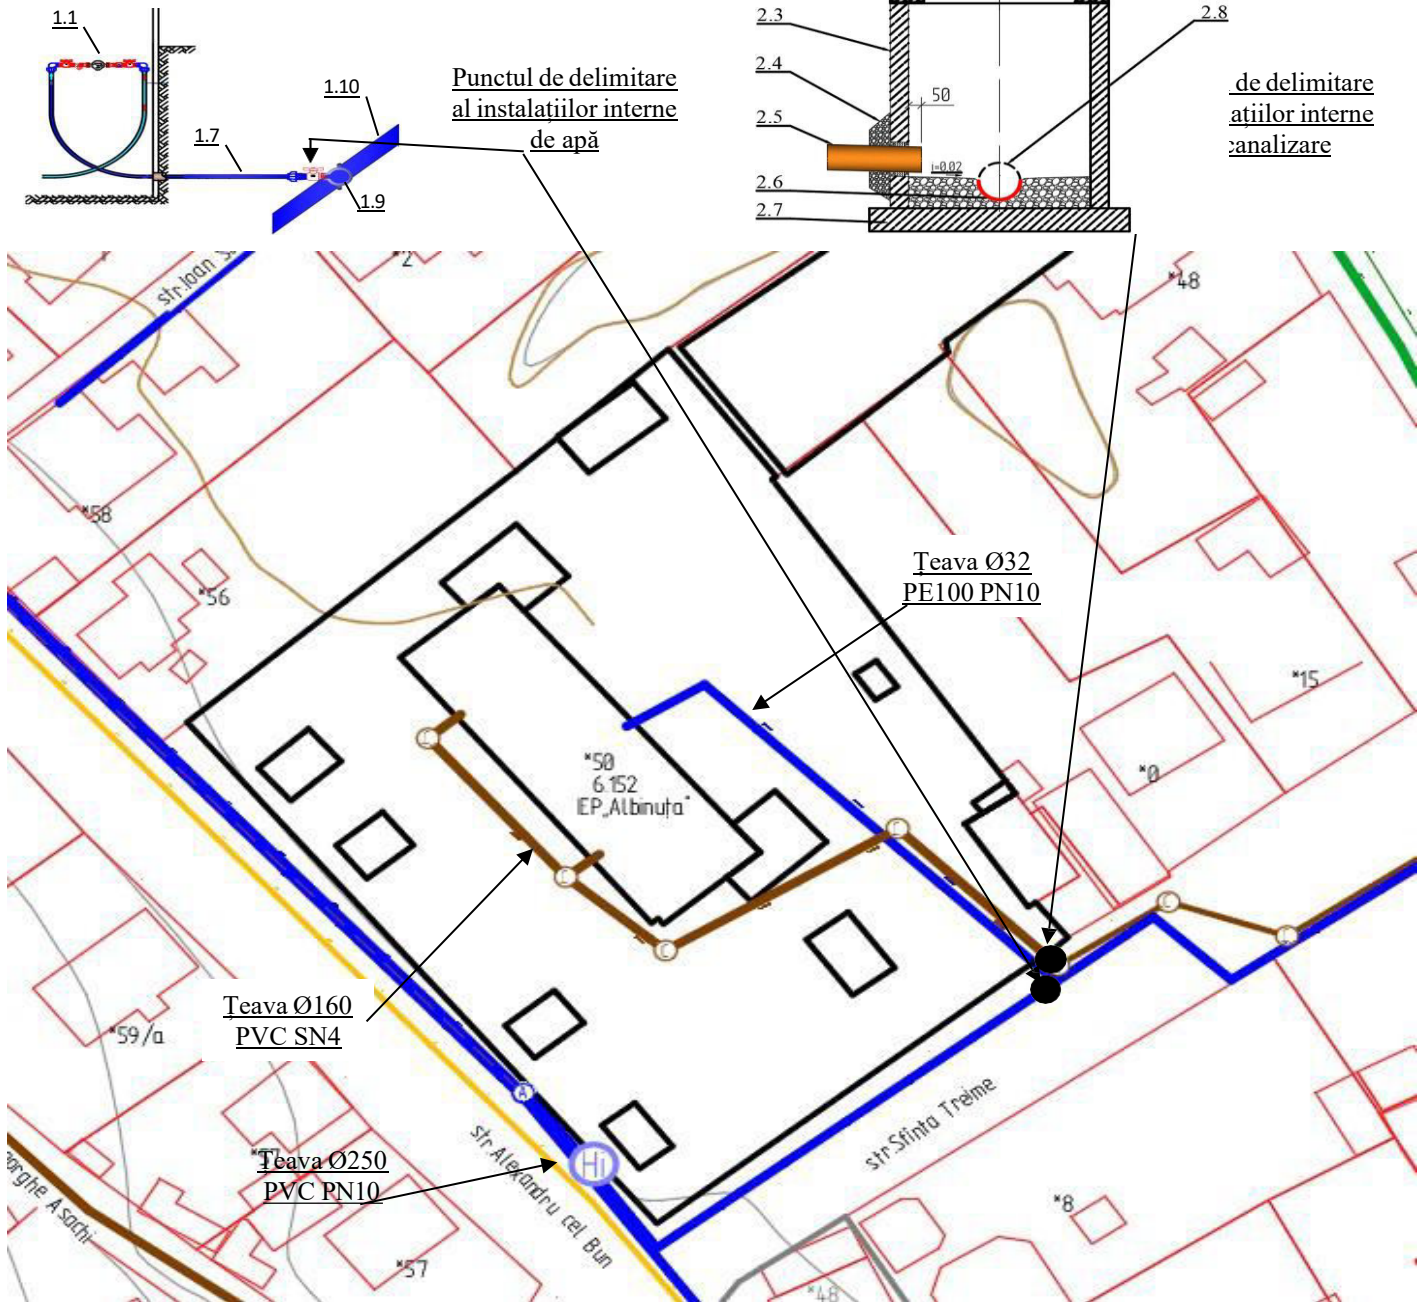

semnătura

semnătura



Anexa nr.3
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9327 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9323 din 13.12.2010**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Grădinița Nr.3, mun.Hîncești, str.Mihail Sadoveanu, 1, Nr.cadastral:5301206.622; Nr.L.C. 02734
Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø63 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø32 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 5,5 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,001 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelilor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9327 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø32	bronz	1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø40 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø40	Pe100 PN10	4 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø63X40	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	7 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3 cotn arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică	Ø160	PVC SN4 n	tronson

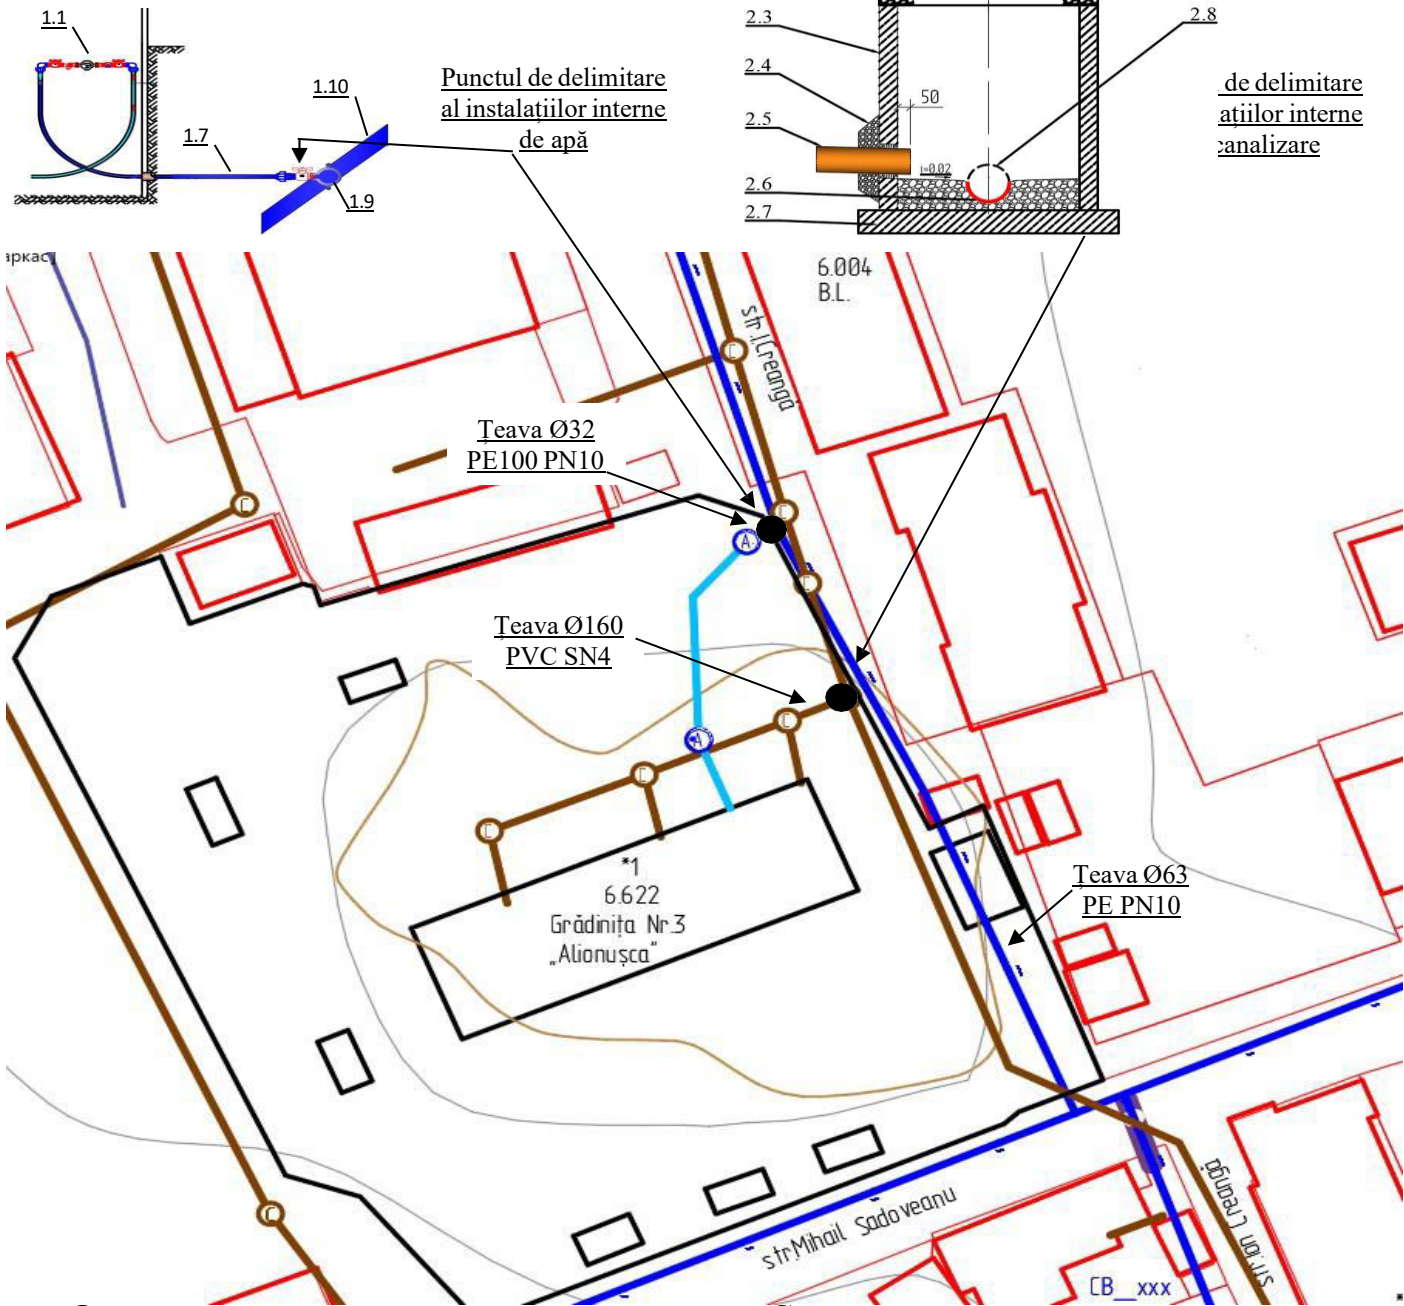

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.4
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9332 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9328 din 22.12.2010**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Grădinița Nr.4, mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam, 1, Nr.cadastral:5301205.601; Nr.L.C. 02735
Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø110 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø32 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø150 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 8,21 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0016 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare
la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9332 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø32	bronz	1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø50 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø50	Pe100 PN10	20 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø110X50	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø150	Fonta A	25 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3 cotn arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică	Ø150	Fonta A m	tronson

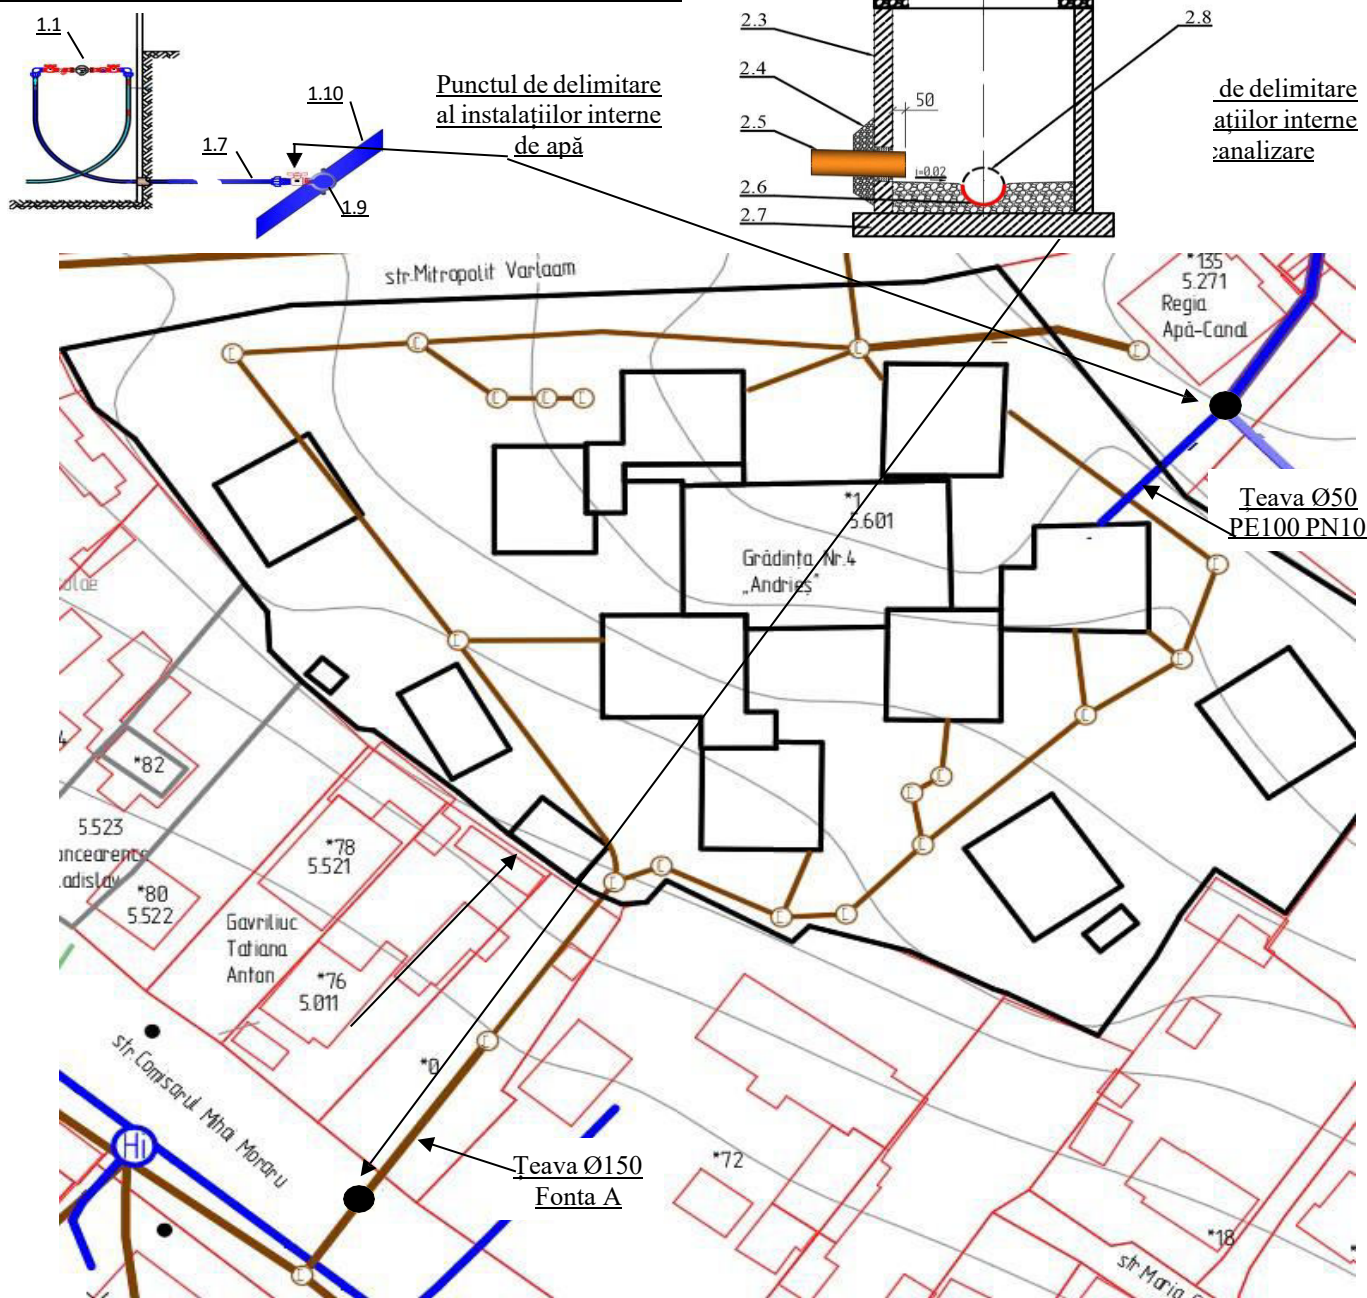

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.5
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9337 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9333 din 24.11.2010**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Grădinița Nr.6, mun.Hîncești, str-la Veronica Micle, 6, Nr.cadastral:5301204.439; Nr.L.C. 02736
Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø32 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de acumulare a apelor uzate situat pe teren public, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1500 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø25 mm;**
- pentru canalizare: căminul de acumulare a apelor uzate situat pe teren public în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø110 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- de alimentare cu apă: debitul 3,33 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0007 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- de canalizare: diametru 1500 mm (căminul de acumulare a apelor uzate).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:




Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9337 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø25	bronz	1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø32 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø32	Pe100 PN10	24 m
1.8	Robinet instal. intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø32X32	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin acumulare	Ø1500	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø110	PVC SN4	7 m
2.6		Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	Beton arm.	1 buc
2.8				

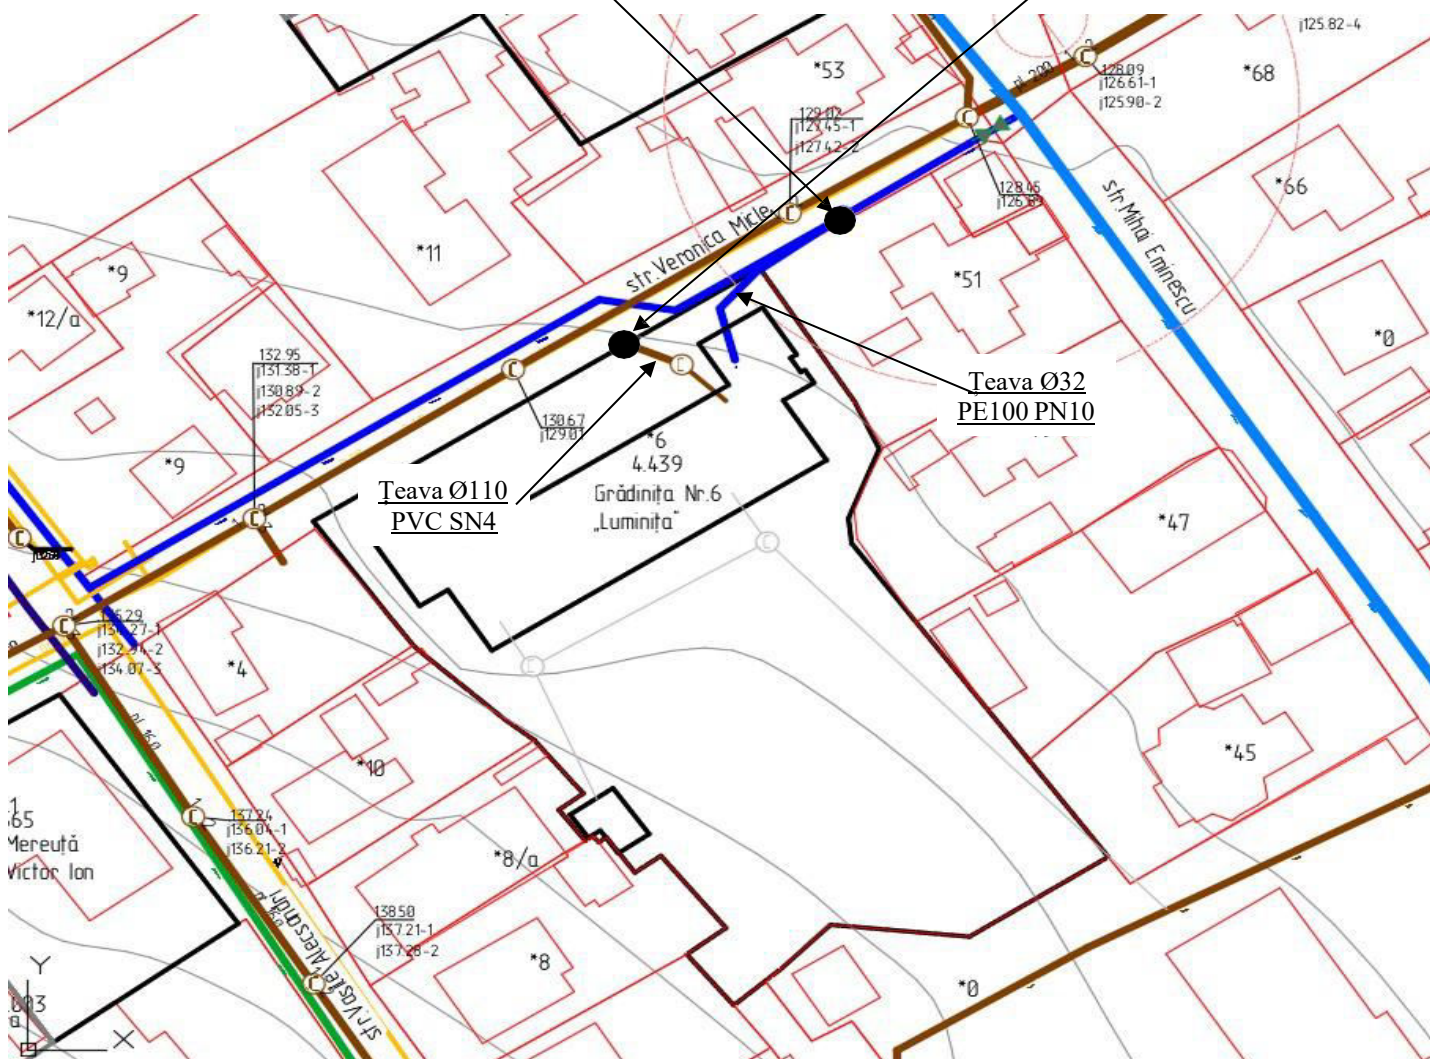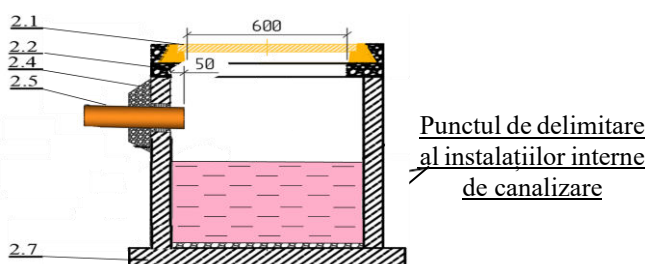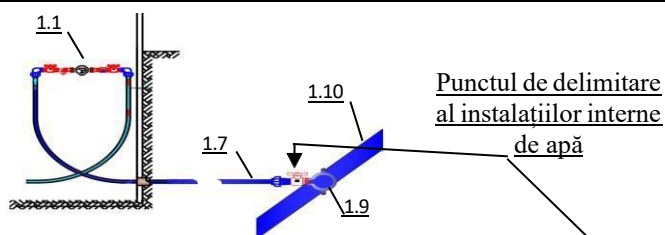

Operator:
Mesină Nicolae

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura

semnătura

Executat: Inginer superior V.Tacu
tel.069003430



Anexa nr.6
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9342 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9338 din 21.12.2010**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Grădinița Nr.7, mun.Hîncești, str.C.M.Moraru, 7, Nr.cadastral:5301208.517; Nr.L.C. 02737

Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø315 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- pentru apă: ieșirea din vana de închidere, Ø50 mm;**
- pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- de alimentare cu apă: debitul 8,21 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0016 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:




Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare
la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADT 9342 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Vana de închidere	Ø50		1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø50 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø50	Pe100 PN10	24 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø315X50	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	20 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3 cotn arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică			

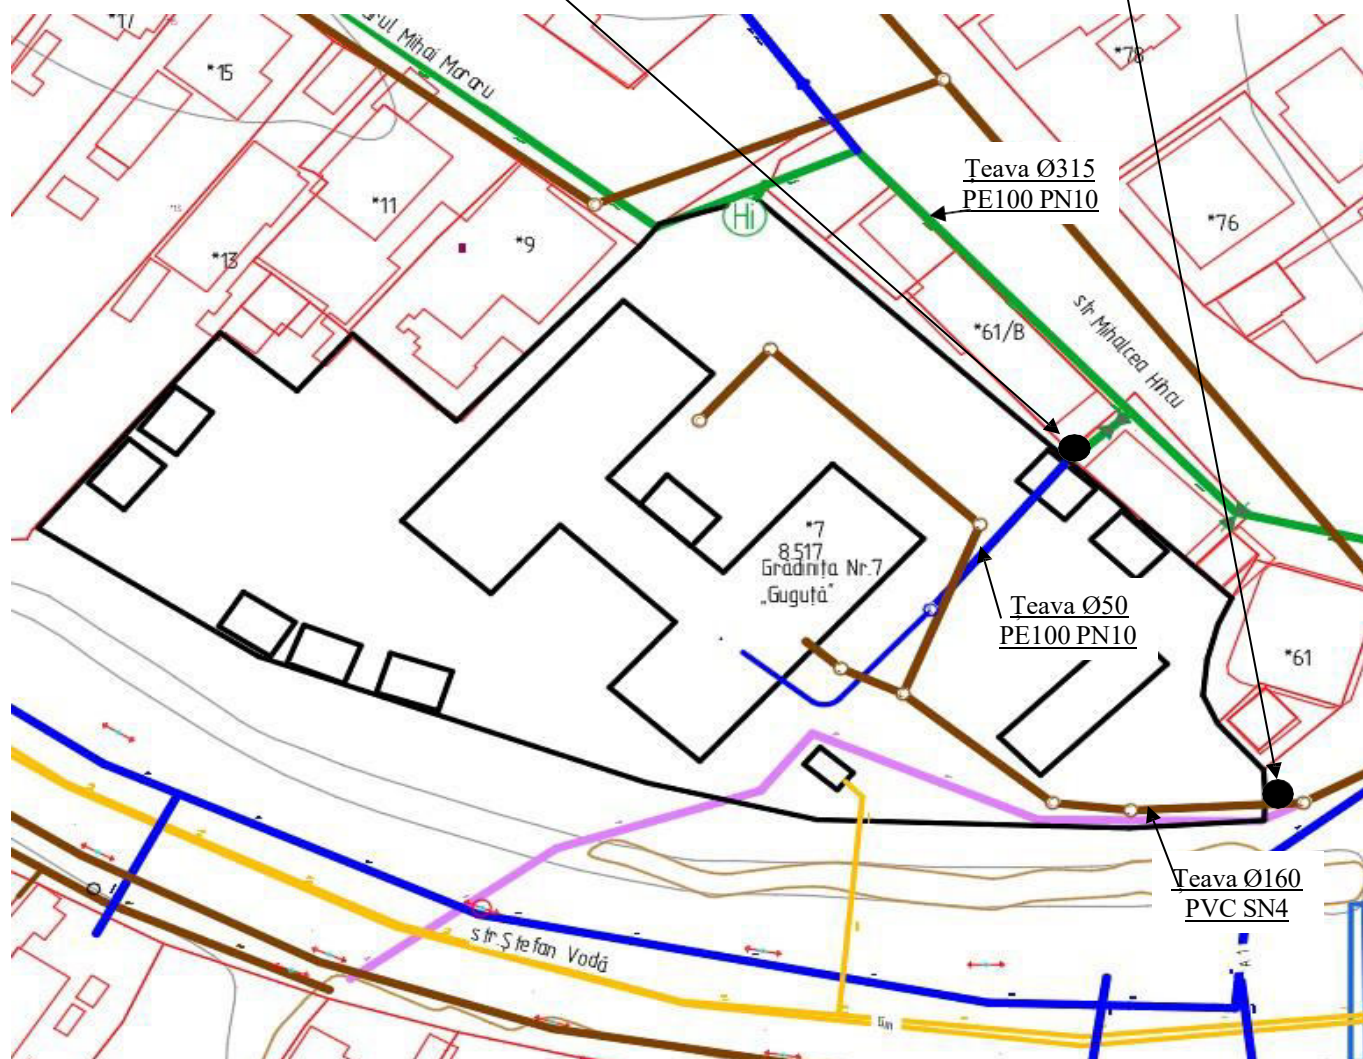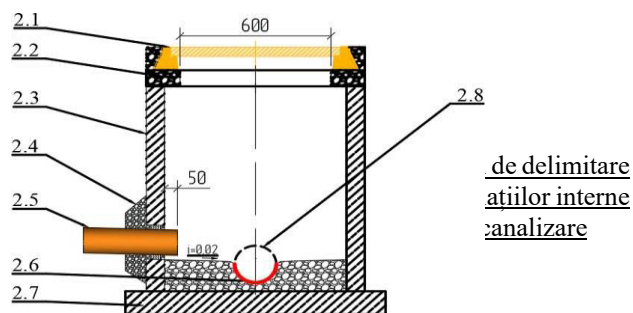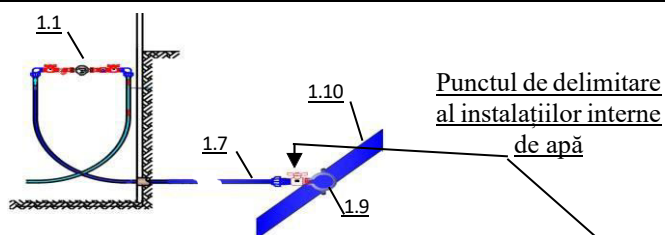

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.7
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9347 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (noncasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9343 din 21.03.2014**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

**Centru plasament „Brîndușa”, mun.Hîncești, str.Șl.Mereșenilor, 8, Nr.cadastral:5301205.802;
Nr.L.C. 02738**

Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø50 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducțiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø40 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 8,21 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0016 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:




Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare
la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADT 9347 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø40		1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø50 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø50	Pe100 PN10	64 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø50X50	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	10 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3cotoi arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică			

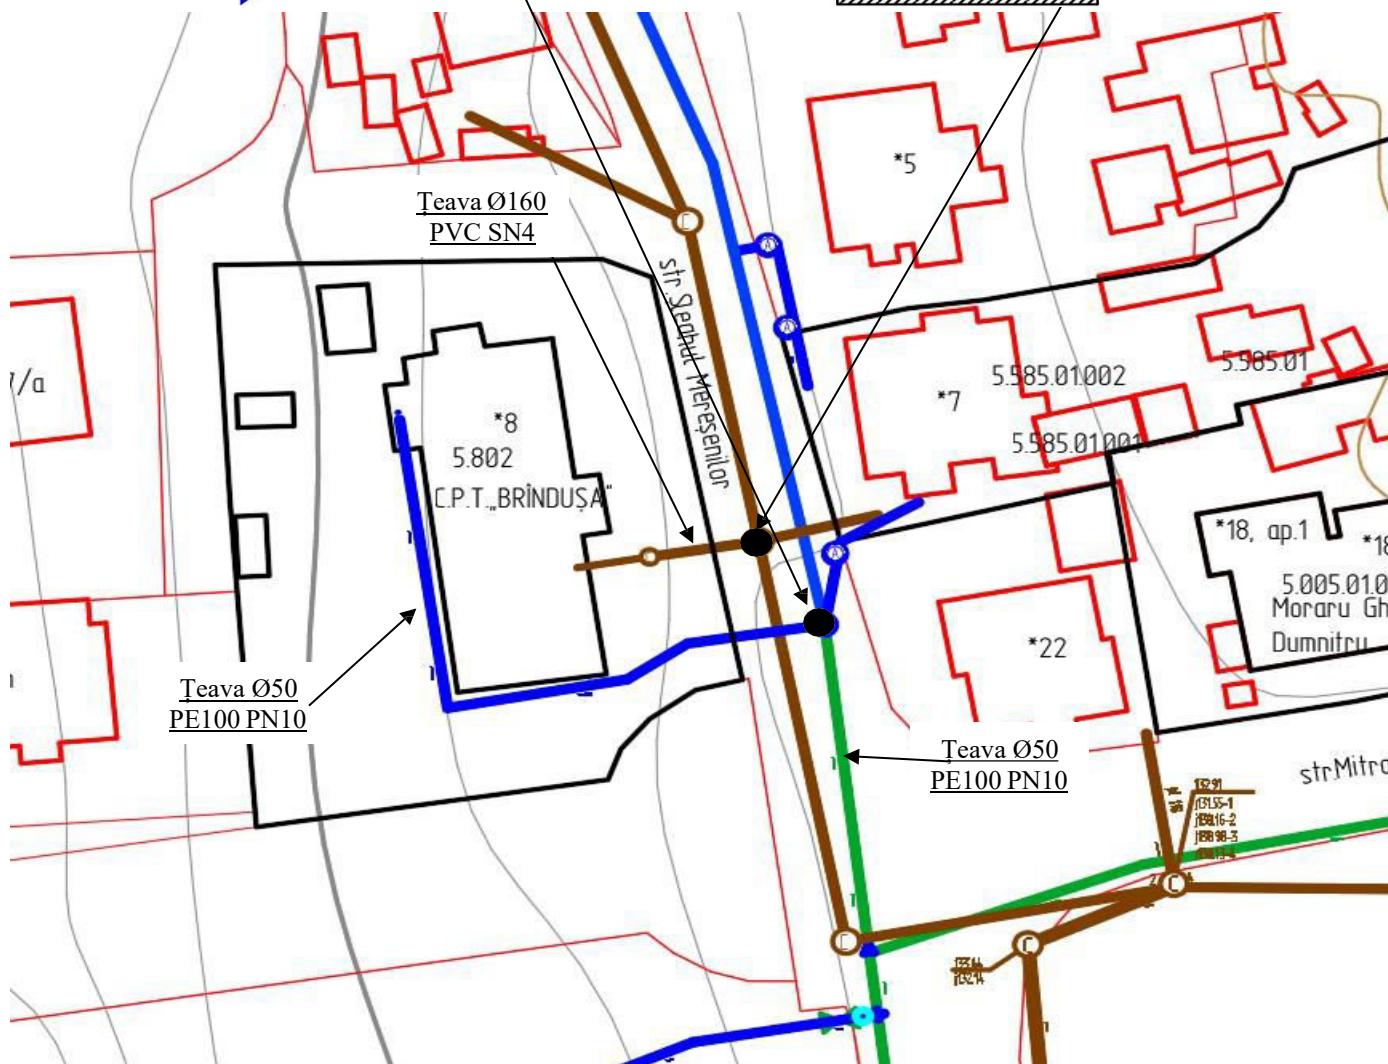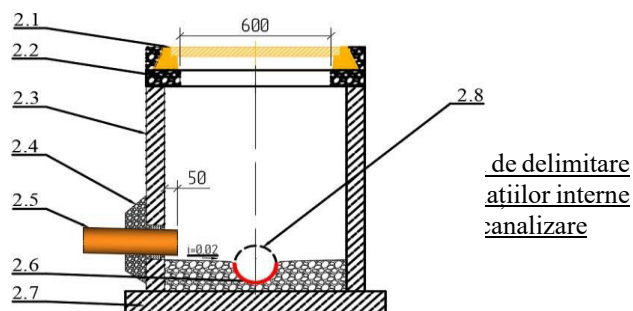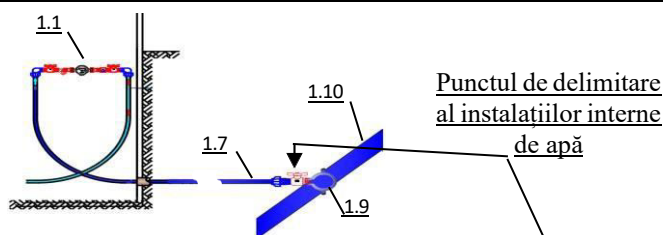

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.8
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9357 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (nencasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9353 din 04.07.2018**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Stadion municipal (Tribuna), mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam, Nr.cadastral: 5301205.1000; Nr.L.C. 02740

Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø90 mm.

Deversarea apelor uzate se face prin racord de canalizare cu beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducătorii și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø50 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 8,21 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0016 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare
la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9357 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø50		1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø50 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø50	Pe100 PN10	5 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø90X50	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	35 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3 cotn arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică			

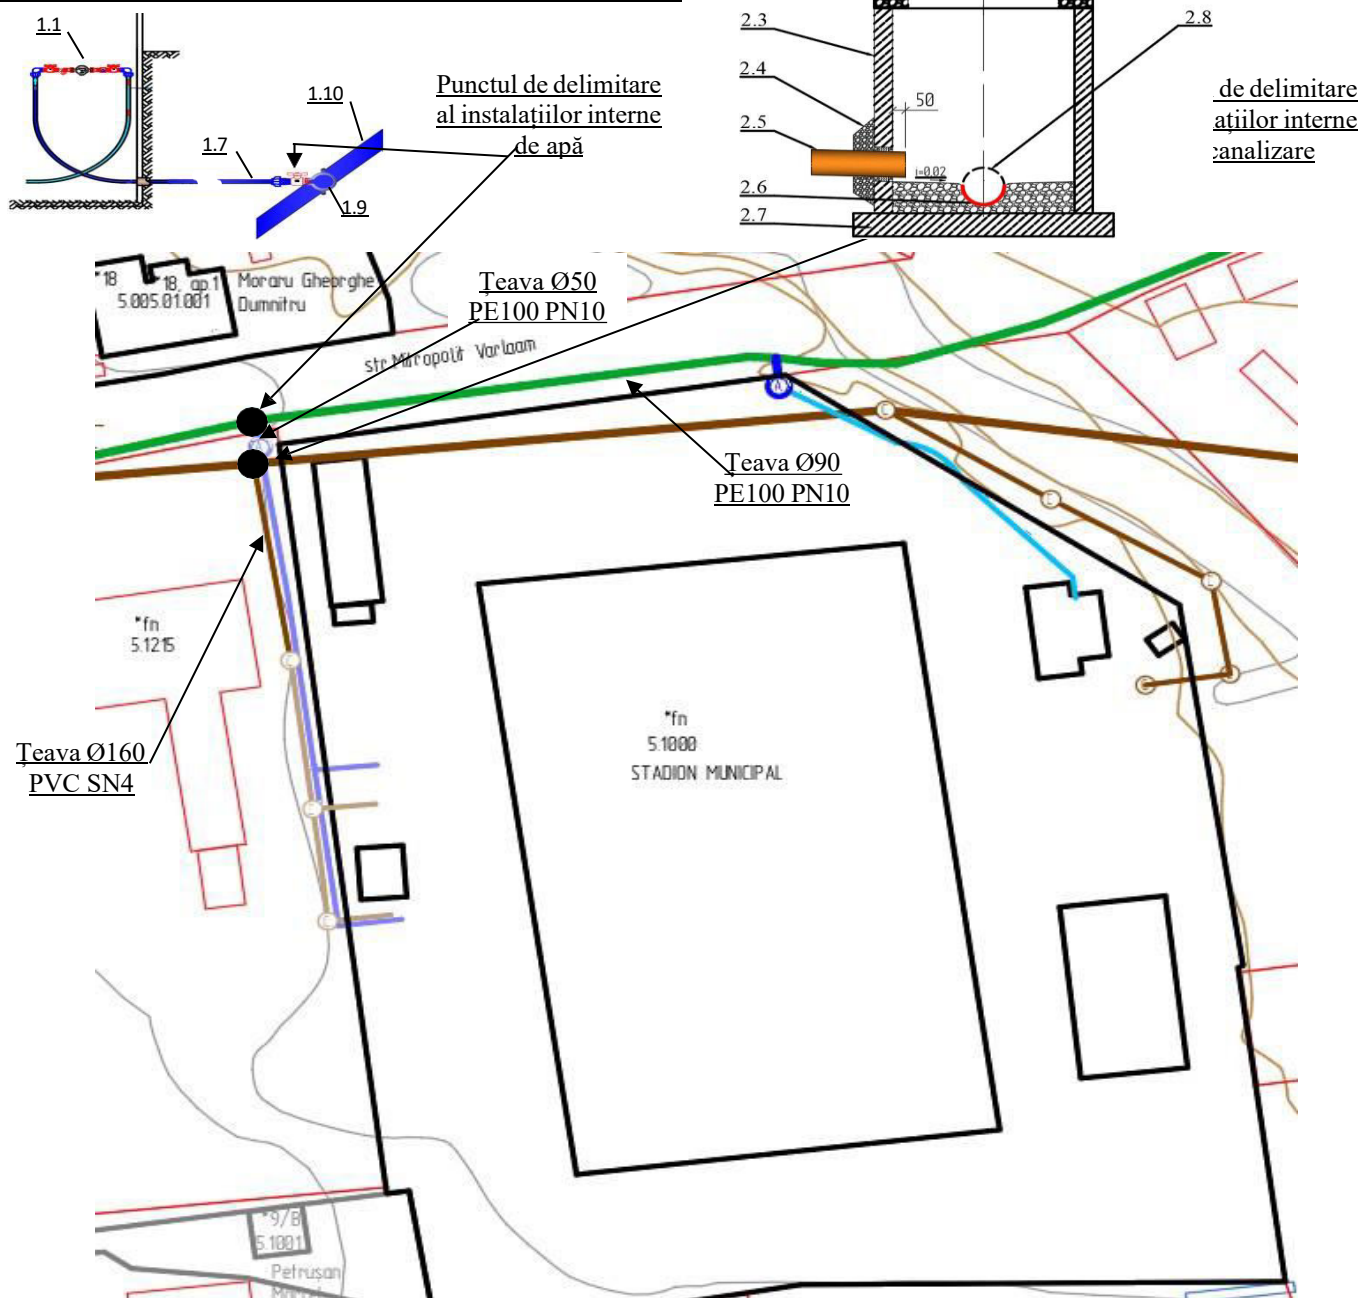

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.9
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9352 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (necasnic) în persoana primarului Botnari Alexandru** denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9348 din 22.11.2013**

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Stadion municipal (vestiar), mun.Hîncești, str.Mitropolit Varlaam, Nr.cadastral: 5301205.1000; Nr.L.C. 02739

Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø90 mm.

Deversarea apelor uzate se face prin racord de canalizare cu Ø110 mm, căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducătorii și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø32 mm;**
- **pentru canalizare: căminul de racord al rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirea din țeava de racordare a instalațiilor interne cu Ø110 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 3,33 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,0007 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare
la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9352 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø32		1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø32 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø32	Pe100 PN10	5 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Teu branșare	Ø90X32	Pe100 PN10	1 buc
1.10	Rețea publică apă	Ø15 e	Material	1 buc

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beton pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beton pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø110	PVC SN4	31 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	3cotoi arm	1 buc
2.8	Țeava rețea publică			

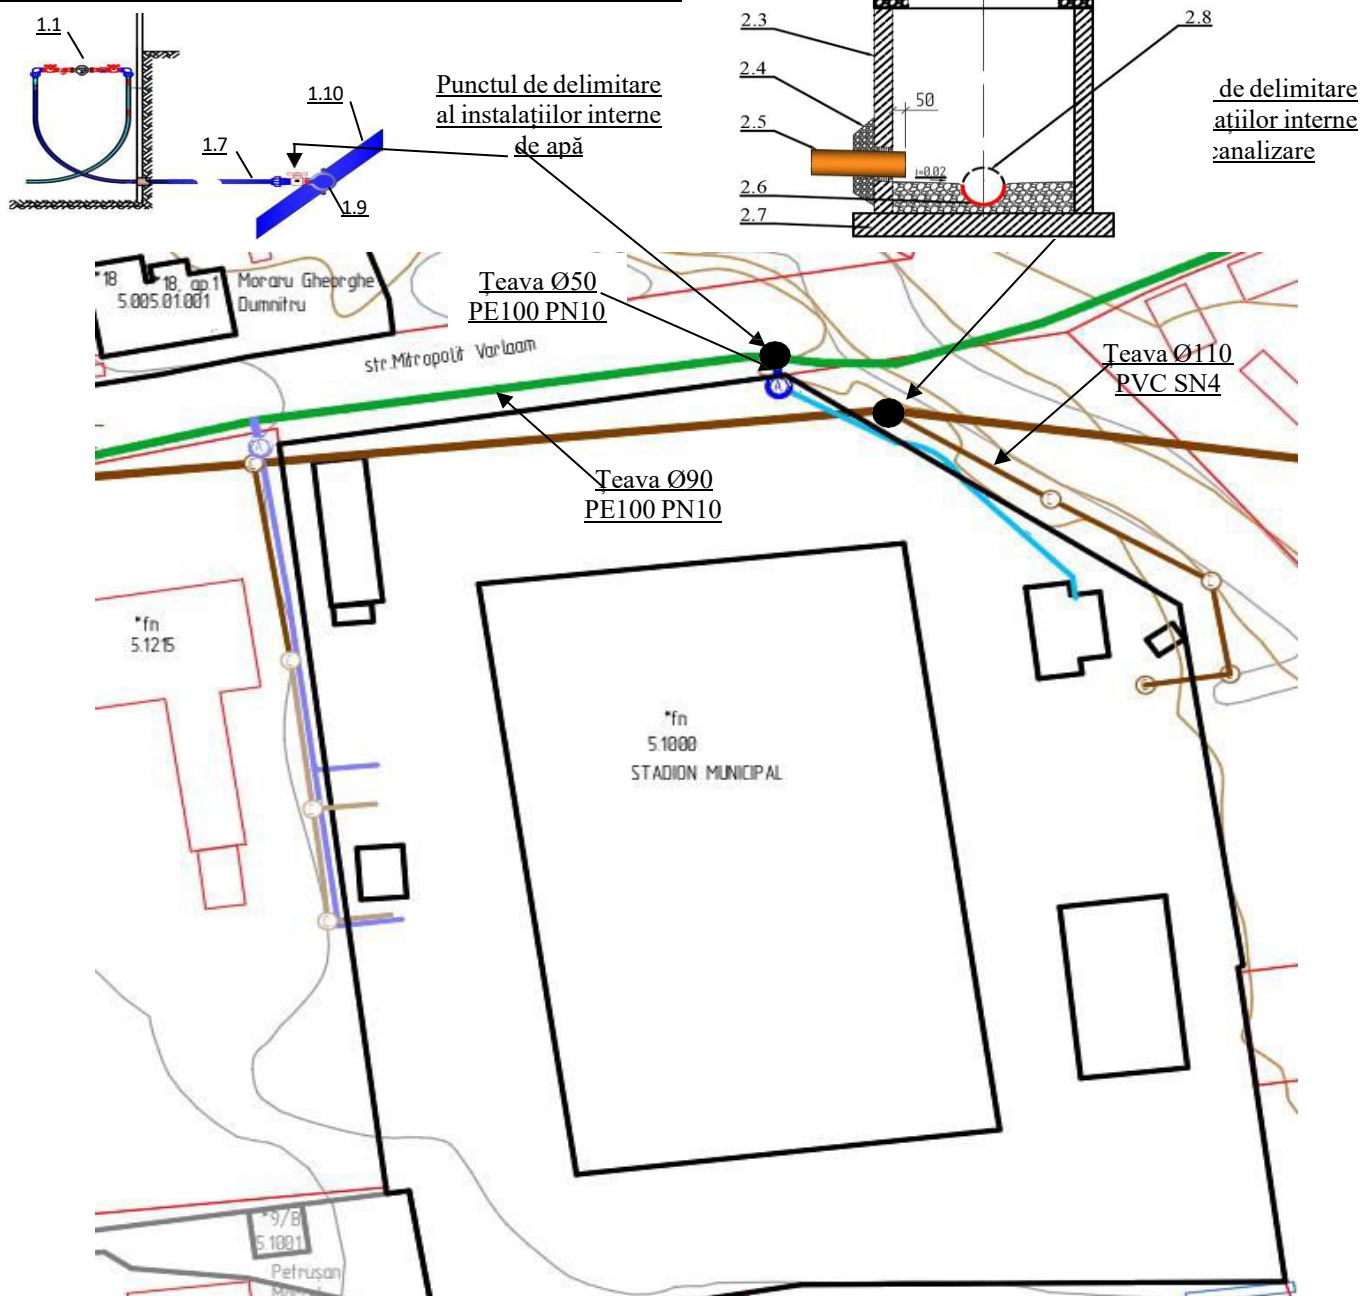

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



Anexa nr.10
la Contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare
Nr. _____ din _____

Act de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. ADt 9317 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către **S.A. „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”** în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**, și **consumatorul** sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești**, (noncasnic) în persoana primarului **Botnari Alexandru**

denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare/racordare Nr. **AT 9313 din 05.06.2012**

1. Obiectul: sediul Primăriei Hîncești

Locul de consum situat pe adresa:

Sediul Primăriei, mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu, 132, Nr.cadastral:5301206.080; Nr.L.C. 2732
Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - PE100 PN10; diametrul - Ø40 mm.

Deversarea apelor uzate se face în căminul de racord al rețelei publice de canalizare, material - beton prefabricat; diametrul - Ø1000 mm.

2. Punctele de delimitare sunt amplasate conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- **pentru apă: ieșirea din robinetul branșamentului, Ø32 mm;**
- **pentru canalizare: căminele de racord a rețelei publice de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate, ieșirile din țevile de racordare a instalațiilor interne cu Ø160 mm.**

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunilor în punctele de delimitare o poartă Operatorul

3. Parametrii tehnici a rețelelor publice în punctele de delimitare:

- **de alimentare cu apă: debitul 5,5 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă; secțiunea branșamentului 0,001 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**
- **de canalizare: diametru 1000 mm (căminul de racord).**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctelor de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare.

Operatorul:

Meșină Nicolae

(semnătura)

Consumatorul:


Botnari Alexandru

(semnătura)


Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelilor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă și de canalizare la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare Nr. ADt 9317 din:05.01.2026

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15 e	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15 e	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15 e	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15 e	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø32 e	bronz	1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø40 e	PE100	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø40	Pe100 PN10	26 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15 e	Material	1 buc
1.9	Racord țeavă	Ø15 e	Material	1 buc
1.10	Țeava instal intern	Ø15 e	Material	1 buc


Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
2.1	Capac	Ø600	Beotn pf.	1 buc
2.2	Placa acoperire	Ø1000	Beotn pf.	1 buc
2.3	Cămin	Ø1000	Beotn pf.	1 buc
2.4	Presetupa racord	Diametru	Mortar	1 buc
2.5	Țeava racordare	Ø160	PVC SN4	14 m
2.6	Jgheab	Diametru	Material	1 buc
2.7	Placa fundație	Diametru	Beotn arm.	1 buc
2.8	Țeava rețea publică	Ø160	PVC SN4 n	tronso

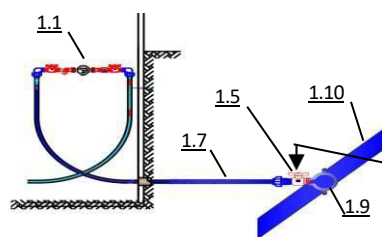

Punctul de delimitare
al instalațiilor interne
de apă

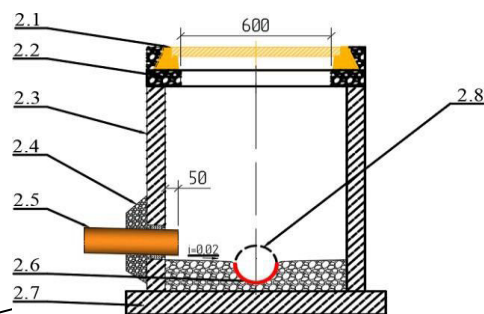

de delimitare
ațiiilor interne
canalizare

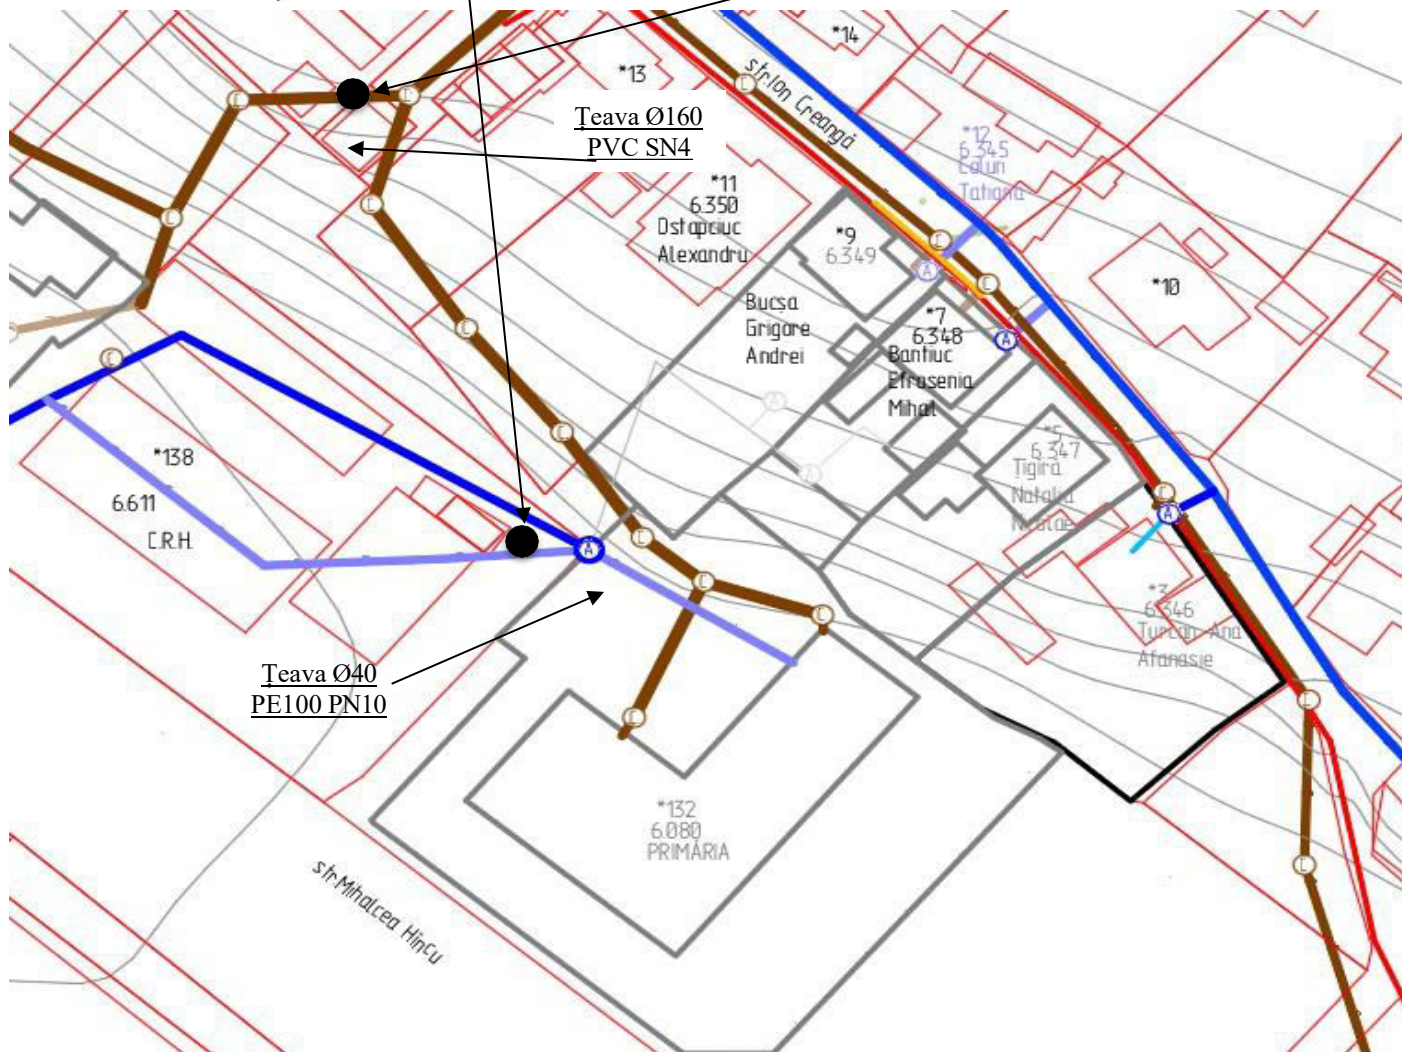

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Botnari Alexandru

semnătura



**Act de delimitare
a instalațiilor de alimentare cu apă**

Nr. ADa 6921 din: __ ianuarie 2026

Prezentul act este întocmit de către S.A. „**OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI**”
în persoana directorului general - **Meșină Nicolae**, denumit în continuare **Operator**,
și consumatorul sau reprezentantul acestuia: **Primăria mun. Hîncești, (noncasnic) în persoana primarului
Botnari Alexandru**
denumit în continuare Consumator, în baza avizului de branșare Nr. ATB 6096 din 06.05.2025

1. Obiectul:

Locul de consum situat pe adresa:

Azil pentru câini, mun.Hîncești, Nr.cadastral:5301407.252; Nr.L.C. 02373

Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de apă: țeava - Pe100 PN10; diametrul - Ø63 mm

2. Punctul de delimitare este amplasat conform schemei, anexată la prezentul Act (în schema cotate se indică vanele, contorul de apă, reducățiile și materialul, diametru exterior și grosimea peretelui rețelei). Punctul de delimitare dintre rețeaua publică de alimentare cu apă a Operatorului și instalațiile interne ce aparțin Consumatorului, inclusiv în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor, este stabilit la:

- ieșirea din robinetul branșamentului, Ø25 mm;

Responsabilitatea pentru starea tehnică a conexiunii în punctul de delimitare o poartă Operatorul.

3. Parametrii tehnici a rețelei publice de alimentare cu apă în punctul de delimitare:

**- de alimentare cu apă: debitul 2,2 m³/h; presiunea 10 ÷ 60 m.col.apă;
secțiunea branșamentului 0,0004 m²; viteza mișcării apei 1,5 ÷ 3 m/s.**

Prezentul Act se întocmește în două exemplare, unul pentru Operator și unul pentru Consumator.

Prezentul Act nu este valabil fără schema privind amplasamentul punctului de delimitare al rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă.

Operatorul:

Meșină Nicolae


(semnătura)

Consumatorul:

Alexandru Botnari


(semnătura)

Schema privind amplasamentul punctului de delimitare a rețelelor publice și instalațiilor interne de alimentare cu apă la Actul de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă Nr. ADa 6921 din:05.01.2026

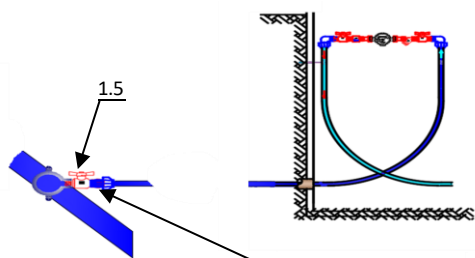

Punctul de delimitare
al instalațiilor interne
de apă

Poz.	Denumirea	Diametru	Material	Can-tea
1.1	Contor apă	Ø15	bronz	1 buc
1.2	Adaptare contor	Ø20/15	bronz	2 buc
1.3	Filtru	Ø15	bronz	1 buc
1.4	Supapa sens unic	Ø15	bronz	1 buc
1.5	Robinet branșament	Ø20		1 buc
1.6	Racord țeavă	Ø25x3/4	Pe100 PN10	1 buc
1.7	Țeava branșare	Ø25	Pe100 PN10	20 m
1.8	Robinet instal intern.	Ø15	Material	buc
1.9	Racord țeavă	Ø15 c	Material	1 buc
1.10	Țeava instal intern	Ø20	Pe100 PN10	

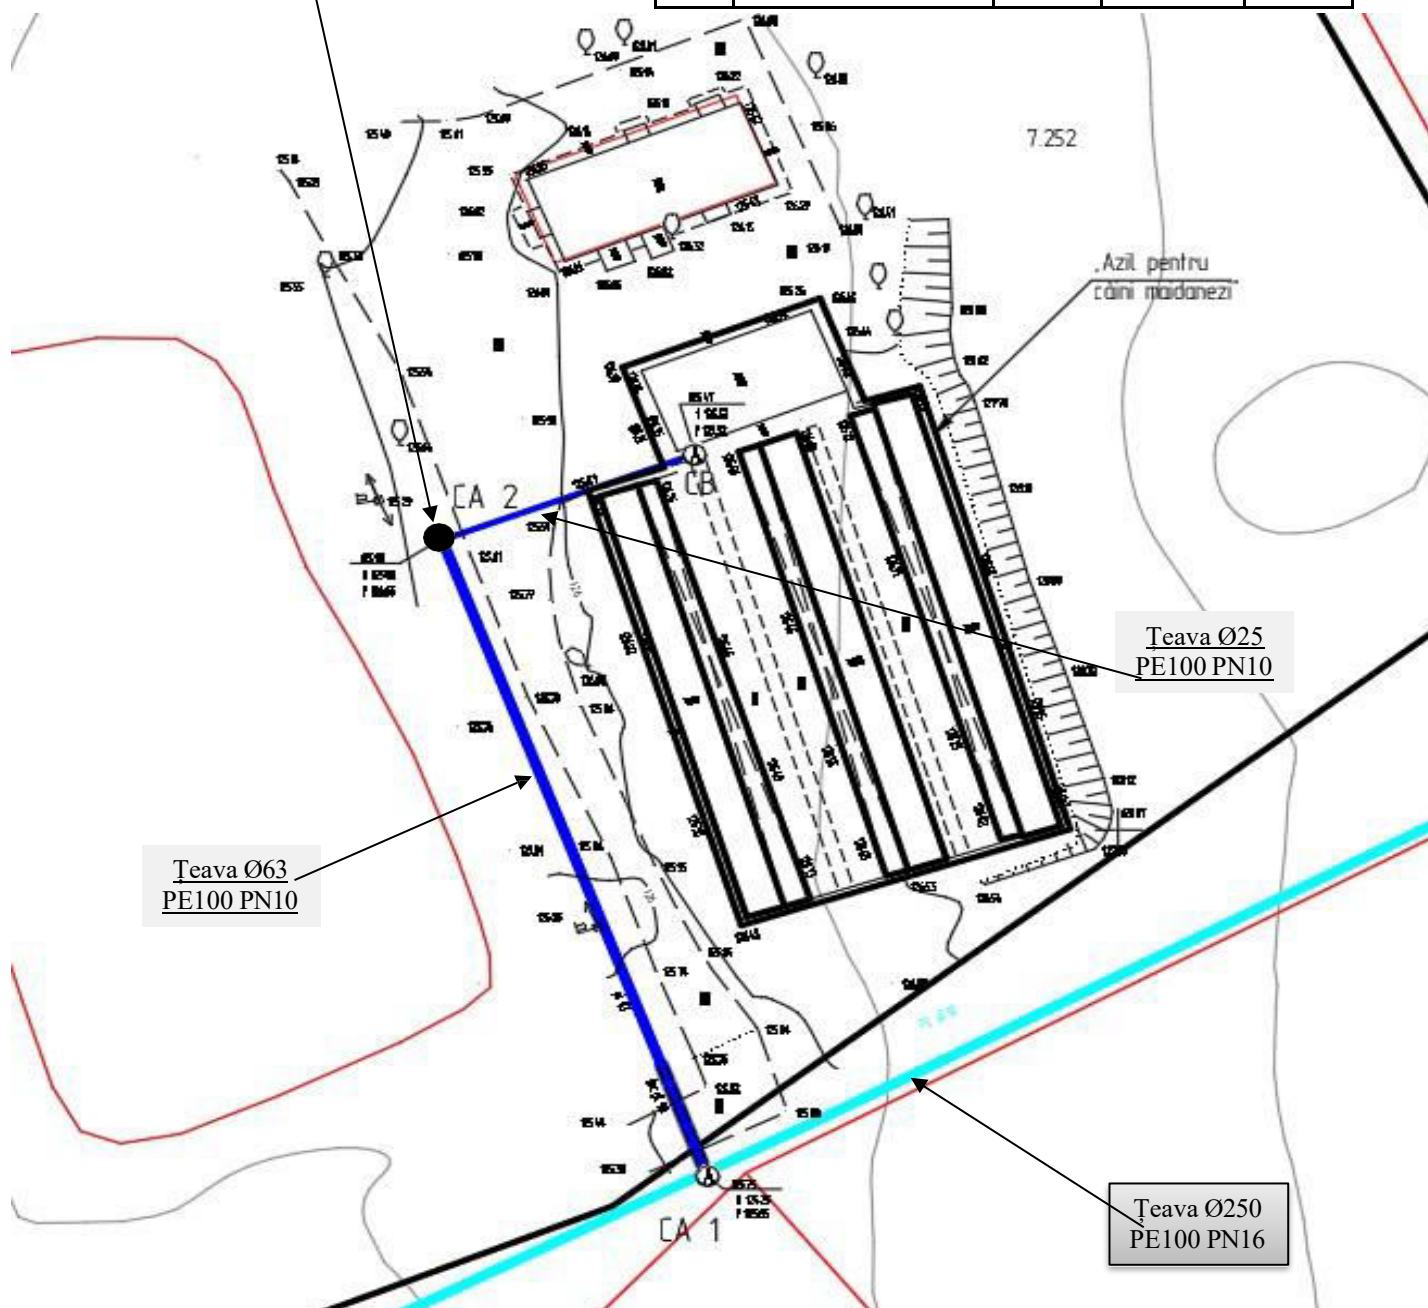

Operator:
Meșină Nicolae

semnătura

Consumator:
Alexandru Botnari

semnătura